

Hydrant med nedgravd armatur.
Strekkfast utførelse på avstikk

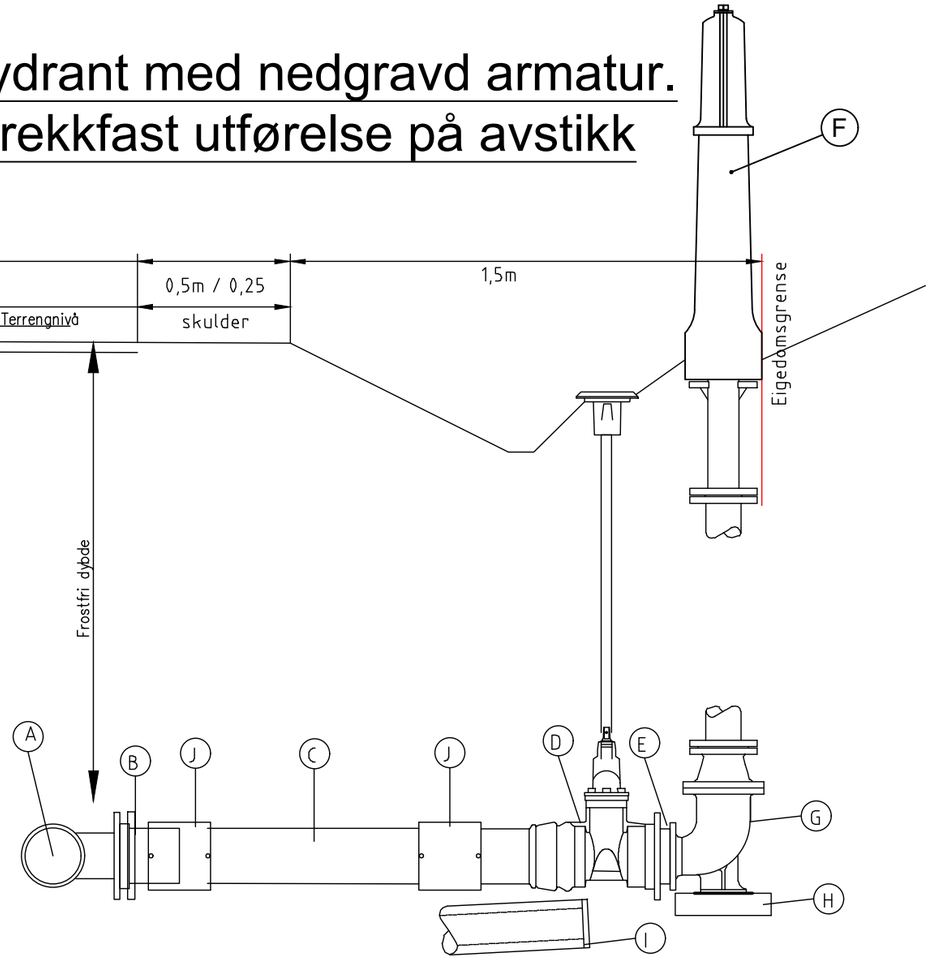

POS-LISTE: Hydrant			
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
A	Muffe-T m flenseavstikk/Flense T-rør	DN200/150 eller 150/150	1
B	PE- krage med PP-belagt lausflens	DN 150/160	1
C	PE trykkrør Lengde tilpasses	DN160	1
D	Sluseventil med teleskop og rund gateboksMin Ø210 eller kumlokk Ø315	DN150	1
E	Flenseovergang	DN150/100	1
F	Hydrant Rød		1
G	Hydrant med fot		1
H	Betongfundament	DN150	1
I	Overvassrøyr min dim 100. Min 3m drensi rett lengde	Min DN100	
J	PE-Sveisemuffe		2

Hydrant i kum

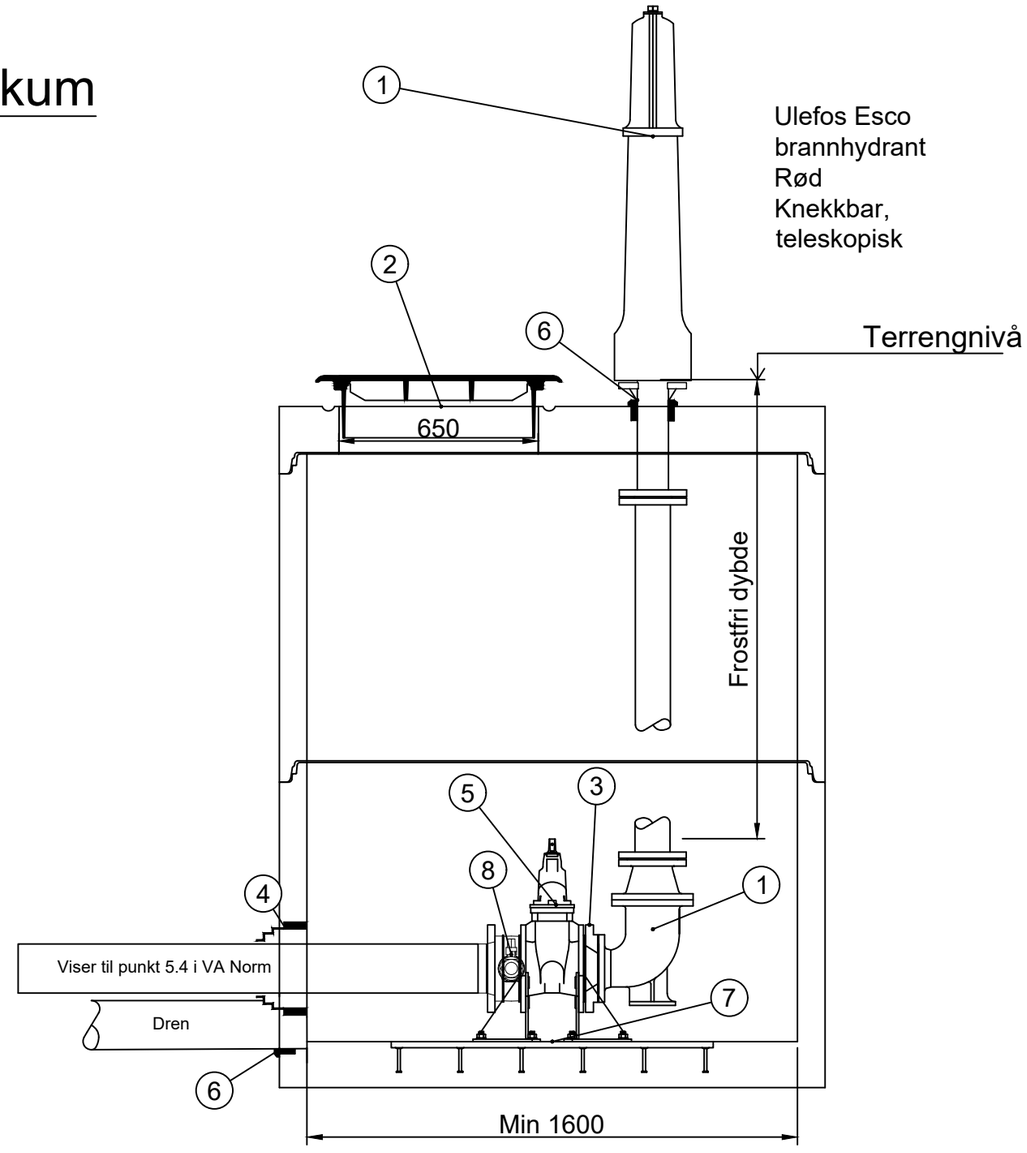

POS-LISTE: Hydrant			
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
1	Brannhydrant med teleskopisk høydejustering	100	2
2	Flyteramme og lokk	650	1
3	Flenseovergang PN10 og PN16	150/100 PN10/16	1
4	COMBI kjerneboringspakning for gjennomføring av rør i kumvegg	160 PE borhull 305	1
5	S-1140 Sluseventil	150	1
6	AR kjerneboringspakning	100	1
7	Forankring i senter kum		1
8	Mellomring med serviceventil	DN150	1
9	Drenering	DN160	1

B		Dato	Tegner	Kontr.	Godkjenner
A		Dato	Tegner	Kontr.	Godkjenner
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent

VA_norm Sognekommunane

A8 Hydrant

Målestokk	Dato	15 august 2025	
1:20	Tegnet	GB	
	Kontr.	Kontr.	
	Godkjent	Godkjenner	
Arkiv bet.	Arkivnr		
Erstatn. for	Erstatning		

PLAN OPPMÅLING VALDRES

Tegning nr.: A8 Hydrant

Rev.